



ISO 9001, ISO 14001

OSB-II

Low Voltage Air Circuit Breaker



esemco

O-Sung Electric Machinery Co., LTD.

OSB-II



Safety Notice of Air Circuit Breaker 기중차단기 안전 주의서

These safety notices are followed by important safety information. Be sure to read these notices, product instruction and other related information throughly to familiarize with product handling, safety information and all other precautions before installation or maintenance.

이 주의서는 안전에 관한 중요한 내용을 기술하였습니다. 기중차단기 취급작업에 앞서 반드시 이 주의서 및 부속된 취급설명서와 기타 부속서를 전부 읽어 보시고 올바르게 사용하여 주십시오.
기기의 지식, 안전의 정보 그리고 주의사항의 모든 것을 습득한 뒤 사용하십시오.

These safety notices are divided as "Danger" and "Caution" according to the hazard level.
이 주의서에는 안전주의 사항의 Level을 위험정도에 따라 「위험」, 「주의」로 구분하고 있습니다.



Danger

Emergency situation, which may cause death or serious disaster if there is mistake.
취급을 잘못했을 경우 사망 또는 중대한 재해가 발생할 수 있는 급박한 상황



Caution

A potentially problematic situation, which may cause slight personal injury and/or damage.
취급을 잘못했을 경우 약한 장애나 경상을 야기할 수 있는 잠재적 상황

Transportation Precaution 운반 시의 주의사항



Danger

- Do not enter the area under the Air Circuit Breaker (ACB) when it is lifted or suspended using a lifter or chain block. The ACB may suddenly drop.
The ACB is heavy. Entering such an area may cause serious injury.
- Lifter로 들어 올리거나 Hoist 등으로 고정하여 들어 올릴 때는 차단기의 아래에는 절대 들어가지 마십시오.
차단기는 중량물이기 때문에 낙하 시 위험을 초래할 수 있습니다.



Caution

- Installation should be performed by qualified persons.
- Prior to commencing any installation, open the upstream circuit breaker to isolate all power/voltage sources.
Otherwise, electric shock may occur.
- Tighten terminal screws securely according to the specified torque. **Otherwise, a fire may occur.**
- Fix the ACB (Drawout Cradle) firmly on a flat level using mounting screws.
Otherwise, drawout operation may cause the ACB to fall.
- Avoid blocking of ACB's arc gas vents to ensure the adequate arc space.
Blocking of the arc gas vents could result in failure of ACB tripping.
- Do not place the ACB in such area of high temperature, high humidity, dusty air, corrosive gas, strong vibration and shock or other unusual conditions. **Installation in such areas could cause a fire, non-tripping or malfunction.**
- Be careful to prevent foreign material of debris, concrete powder, iron powder, etc and rainwater from entering into the ACB. **These materials inside the ACB could cause a fire, non-tripping or malfunction.**
- For 4 pole ACB, connect the neutral wire of 3-phase, 4-wire cable to N-phase (on the right side).
Otherwise, an overcurrent may cause non-tripping or fire.
- 설치는 유자격자(전기공사기사, 전기공사기능사)가 행하십시오.
- 설치에 앞서 모든 전원을 차단하기 위해 앞단의 차단기 또는 그러한 종류의 제품을 반드시 Open 시키십시오.
감전의 위험이 있습니다.
- 단자 Bolt는 표준체결 Torque로 확실하게 체결하십시오. **화재의 위험이 있습니다.**
차단기(Cradle)는 수평하고 평평한 면에 단단하게 취부하여 고정시키십시오. **인출조작 시 차단기 전도의 위험이 있습니다.**
- 아크가스 배출구는 막히지 않도록 아크공간(절연거리)을 충분히 확보하십시오.
차단기성능을 저하시켜 2차사고를 일으킬 위험이 있습니다. (차단기 Trip 장애를 초래할 수 있습니다.)

- 고온, 다습, 분진, 부식성 가스, 진동, 충격 등 좋지 못한 환경에 설치하지 마십시오.
화재, Non - Trip, 오동작이 발생할 수 있습니다.
- 먼지, 콘크리트가루, 철분 등의 이물질 및 빗물 등이 차단기 내부에 들어가지 않도록 시공하십시오.
화재, Non - Trip, 오동작이 발생할 수 있습니다.
- 4극형 차단기의 경우 3상 4선식의 중성선에는 반드시 N 상극(우측)에 접속하십시오.
과전류로 인한 Non - Trip 또는 화재를 일으킬 수 있습니다.

Operation Precautions (조작 시의 주의사항)



Danger

- Do not touch the live terminal parts.
Otherwise, electric shock may occur.
- Do not leave the ACB in the drawout position.
The ACB is heavy. Dropping the ACB could cause serious injury.
- 통전되고 있는 주회로 및 제어회로 단자부에는 접촉하지 마십시오. **감전의 위험이 있습니다.**
- 인출 위치상에 차단기를 방치하지 마십시오. **차단기는 중량물이어서 낙하 시 심각한 위험을 초래할 수 있습니다.**



Caution

- If the ACB trips automatically, clear the cause before closing of ACB. **Otherwise, a fire could occur.**
- Before drawing out the ACB, press the trip button and raise lifting lever. Then, rotate the drawout handle for breaker's drawout. **Otherwise, damage to the ACB may occur.**
- 자동적으로 차단기가 차단(트립)한 경우는 원인을 제거하고 난 후 투입시키십시오. **화재의 위험이 있습니다.**
- 인출조작을 하기 전에 반드시 차단기 트립버튼을 누른 후 Locking Lever를 올리고 인출핸들을 회전시켜 인입출하여 주십시오. **파손의 원인이 됩니다.**

OCR Field Test Precautions (OCR Field Test 시의 주의사항)



Caution

- OCR field test should be performed by qualified persons.
- Do not touch the live terminal parts. **Otherwise, electric shock may occur.**
- OCR의 Field Test 또는 설정변경은 전문지식을 보유한 사람이 행하십시오.
- 통전되고 있는 단자대에 접촉하지 마십시오. **OCR에 제어전압이 인가되어 있는 경우 감전의 위험이 있습니다.**

Maintenance and Inspection Precautions (보수, 점검과 부품교환 시의 주의사항)



Caution

- Maintenance, inspection or components replacement should be performed by qualified persons.
- Prior to commencing any work, open the upstream circuit breaker to isolate all power/voltage sources.
Otherwise, electric shock may occur.
- Prior to commencing ACB internal inspection, Be sure that ACB is opened and closing spring is released.
Otherwise, fingers or tools could be pinched in the internal mechanism, causing injury.
- Retighten the terminal screws periodically according to the specified torque.
Otherwise, a fire may occur.
- Retighten the arcing contact mounting screws periodically according to the specified torque.
Otherwise, a fire or malfunction may occur.
- Be sure to reinstall the arc chute if removed.
Failure to do so or incorrect installation may result in a fire or cause of burns.
- Do not touch the live parts or structural parts close to live parts immediately after opening the ACB to stop power supply. **Otherwise, remaining heat may cause burns.**
- Do not approach near the arc gas vent of arc chute while ACB is closed or opened.
Otherwise, burns may result from high temperature of arc gas.
- 보수, 점검과 부품교환은 전문지식을 보유한 사람이 행하십시오.
- 작업은 상위 차단기를 OFF 시키고 주회로, 제어회로 모두 충전되어 있지 않은 것을 확인한 뒤 행하십시오.
감전의 위험이 있습니다.
- 내부점검은 차단기를 개로하고 다시 투입용 스프링이 석방되어 있는 것을 확인한 뒤 행하십시오.
손가락 및 공구가 기구부에 끼여 다칠 위험이 있습니다.
- 주회로 단자볼트는 정기적으로 표준 취부 Torque로써 증가시켜 취부하십시오.
풀림은 화재발생의 원인이 될 수 있습니다.
- 아크점접 Screw를 정기적으로 표준 취부 Torque로써 다시 취부하십시오.
화재나 오동작의 원인이 될 수 있습니다.
- 외부의 소호실은 반드시 취부하십시오.
잘못된 취부 또는 취부가 되지 않을 시 화상 또는 화재의 원인이 됩니다.
- 통전정지(차단기개로) 직후는 차단기 도전부, 특히 점접과 도전부에 근접된 구조물에 접촉하지 마십시오.
전류열에 의해 화상의 위험이 있습니다.
- 통전중 소호실 아크가스 배출구에 신체를 근접하지 마십시오.
전류차단 시 고온가스가 배출되어 화상의 위험이 있습니다.

*With the industrial technology for
the best quality and be globalized*



Company History

- | | | | |
|---------|--|---------|---|
| 1986.12 | 오성산업사 설립 | 2012.09 | 중소기업청장 표창 수상 |
| 1987.01 | 한국전기공업협동조합(KEMC) 가입 | 2012.09 | 지식경제부장관 표창 수상 |
| 1989.08 | 오성기전 주식회사 법인 설립 | 2013.10 | 신제품(NEP) 인증 획득 : 단일구동일체식 ATCB
(2,000A 이하, 60Hz, 42 kA, 1s) |
| 1990.02 | 한국전기공업협동조합 표창.(개발건, 수출실적) | 2014.06 | 품목별 원산지인증수출자 인증 획득 |
| 1990.03 | 상공부 기술집약형 업체 선정 | 2014.12 | Certified by KEPCO Trusted Partner |
| 1993.08 | 본사 이전 (서울 마포 → 경기도 파주) | 2015.06 | 경기도 품질분임조 경진대회 현장개선부문 최우수상 수상 |
| 1993.11 | 대통령상 수상 (전국품질기술 분임조 경진대회) | 2015.06 | 교통신기술(NET) 인증 획득 |
| 1999.02 | ISO 9001 인증 획득 | 2016.10 | 경기도 유망중소기업 인증 |
| 1999.04 | ASTA 인증 획득 (SB 2000A, 50kA) | 2017.03 | 신제품(NEP) 인증 연장 : 단일구동일체식 ATCB |
| 2000.02 | ASTA 인증 획득 (SB 1600A, 3200A, 5000A 65kA) | 2017.05 | 전기공사업 등록 |
| 2000.05 | 대만전력공사 승인취득 (저압기중차단기, 자동절체 개폐기) | 2018.02 | 여성기업 인증 |
| 2003.05 | CE 인증 획득 (ATS TN 200A) | 2018.02 | 조달청장 표창 |
| 2006.11 | CB 인증 획득 (SB-606~616 3P 4P 600V 50kA) | 2018.11 | 산업통상자원부 장관 표창 |
| 2006.11 | CE 인증 획득 (SB-606~616 3P 4P 600V 50kA) | 2018.12 | 백만불 수출의 탑 수상 |
| 2007.05 | CB 인증 획득 (SB-620~632 3P 4P 600V 65kA) | 2019.02 | 국세청장 표창(모범납세자) |
| 2007.07 | 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 | 2019.05 | 중소벤처기업부 장관 표창(모범중소기업인) |
| 2008.06 | ISO 14001 인증 획득 | | |
| 2008.10 | KAS공인 V-Check마크 인증 (자동절체차단기:OSS-ATCB) | | |
| 2009.04 | CE 인증 획득 (SB-620~632 3P, 4P 600V 65kA) | | |
| 2009.04 | NET(신기술)인증 : 자동절체차단기(ATCB) | | |




C ontents

External Structure (외형구조)	06
Rated Specification (정격사양)	07
Charging Method (충세방식)	08
Auxiliary Devices (보조장치)	09
Protection Relay A ⁺ plus (보호계전기 A ⁺)	10
Operation of Protection Relay (보호계전기 조작)	11
Characteristic Curves (동작특성곡선)	12
Optional Devices (부속장치)	13
Outline Dimension (외형도)	16
Wiring Diagram (결선도)	22
Technical Details (기술자료)	23
Order Form (주문양식)	24
Cubicle Lifter (리프트)	26



External Structure

▶ External Structure (외형구조)

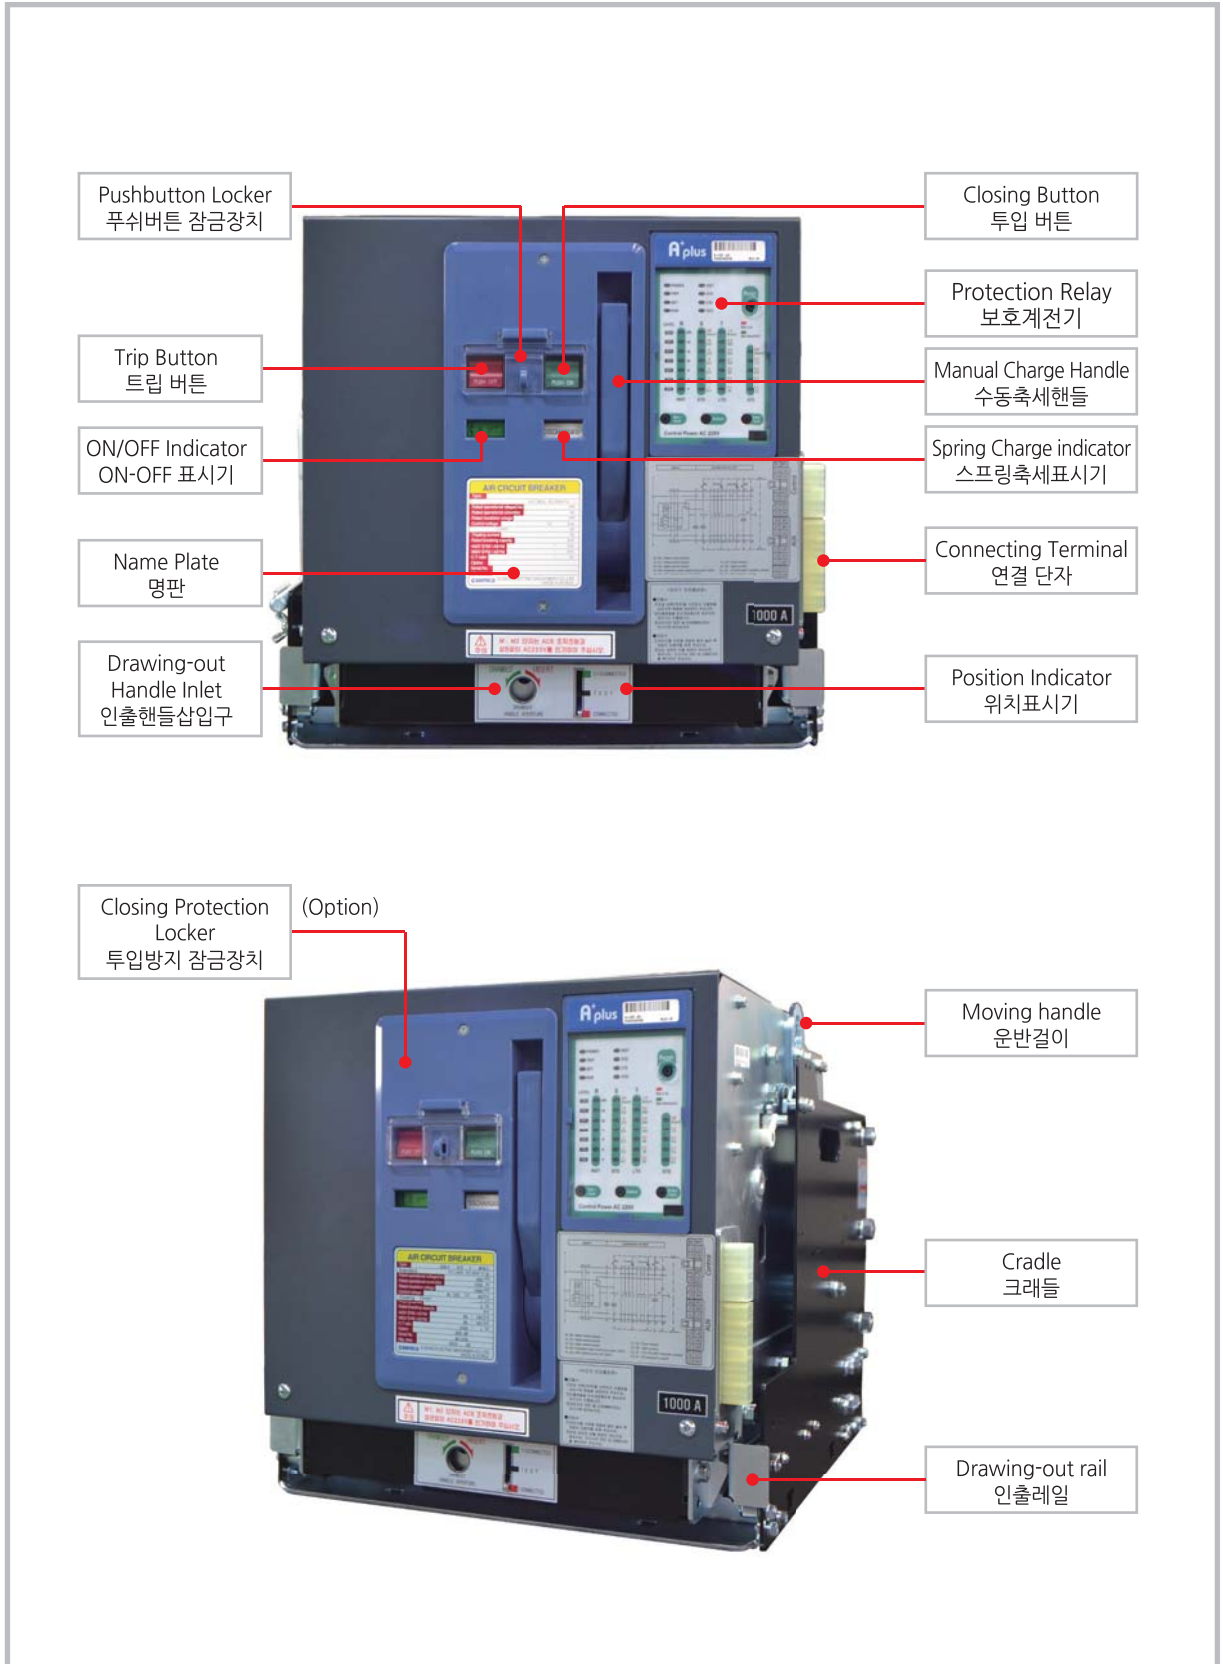



Specification

Characteristics			OSB II-606	OSB II-608	OSB II-610	OSB II-612	OSB II-616	
Rated operational voltage (VAC) 정격사용전압	Ue		690	690	690	690	690	
Rated insulation voltage (VAC) 정격절연전압	Ui		1000	1000	1000	1000	1000	
Rated impulse withstand voltage (VAC) 정격임펄스내전압	Uimp		8000	8000	8000	8000	8000	
Number of poles 극수			3P / 4P	3P / 4P	3P / 4P	3P / 4P	3P / 4P	
Frame current (AF) 프레임전류			630	800	1000	1250	1600	
Rated current (A) 정격전류			630	800	1000	1250	1600	
Neutral phase current (A) 중성극전류			630	800	1000	1250	1600	
Rated breaking capacity (kA R.M.S symmetrical) 정격차단전류	Icu	IEC60947-2	220 / 380V	85	85	85	85	85
		VDE 0660	440 / 500V	65	65	65	65	65
		BS 4752	600V	50	50	50	50	50
		KSC4620	690V	42	42	42	42	42
Making capacity (kA, peak) 정격투입전류	Icm	Below 500V		143	143	143	143	143
		690V		88.2	88.2	88.2	88.2	88.2
Rated short time withstand current (kA) 정격단시간전류	Icw	1sec		65	65	65	65	65
		3sec		50	50	50	50	50
Operating time 동작시간	Total breaking time 전차단시간		30ms 이하(Less than)					
	Closing time 투입시간		70ms 이하(Less than)					
Number of operating cycles 정격개폐회수	With current 통전		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
	Without current 무통전		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
Maximum weight(kg) 최대중량	Drawout 인출형	3P(4P)	58(76)	58(76)	58(76)	63(77)	63(77)	
	Fixed 고정형	3P(4P)	31(43)	31(43)	31(43)	39(48)	39(48)	

Characteristics			OSB II-620	OSB II-625	OSB II-632	OSB II-640	OSB II-650	
Rated operational voltage (VAC) 정격사용전압	Ue		690	690	690	690	690	
Rated insulation voltage (VAC) 정격절연전압	Ui		1000	1000	1000	1000	1000	
Rated impulse withstand voltage (VAC) 정격임펄스내전압	Uimp		8000	8000	8000	8000	8000	
Number of poles 극수			3P / 4P	3P / 4P	3P / 4P	3P / 4P	3P / 4P	
Frame current (AF) 프레임전류			2000	2500	3200	4000	5000	
Rated current (A) 정격전류			2000	2500	3200	4000	5000	
Neutral phase current (A) 중성극전류			2000	2500	3200	4000	5000	
Rated breaking capacity (kA R.M.S symmetrical) 정격차단전류	Icu	IEC60947-2	220 / 380V	100	100	100	130	130
		VDE 0660	440 / 500V	85	85	85	100	100
		BS 4752	600V	65	65	65	85	85
		KSC4620	690V	50	50	50	65	65
Making capacity (kA, peak) 정격투입전류	Icm	Below 500V		187	187	187	220	220
		690V		105	105	105	143	143
Rated short time withstand current (kA) 정격단시간전류	Icw	1sec		85	85	85	100	100
		3sec		65	65	65	85	85
Operating time 동작시간	Total breaking time 전차단시간		30ms 이하(Less than)					
	Closing time 투입시간		70ms 이하(Less than)					
Number of operating cycles 정격개폐회수	With current 통전		5,000	5,000	5,000	3,000	3,000	
	Without current 무통전		20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	
Maximum weight(kg) 최대중량	Drawout 인출형	3P(4P)	81(94)	81(94)	108(121)	166(180)	180(193)	
	Fixed 고정형	3P(4P)	43(56)	43(56)	49(63)	90(103)	108(121)	

※ 투입시간 60ms 이내의 제품은 당사 영업부에 문의바랍니다.



Charging Method

▶ Manual Charge Type (수동충세형)

When manual charging motor will be pulled forward 6~7 times, Closing spring will be completely charged and Charging Indicator will show CHARGED. When Closing button (Push-ON) is pressed after spring charged, Breaker will be closed. When Trip button (Push-OFF) is pressed after closing, Breaker will be tripped.

- While Trip button is pressed, Close button is mechanically locked not to operate.
- Contact status of main circuit is displayed on ON-OFF indicator.
 - Closing : ON
 - Open : OFF

수동충세 핸들을 6~7회정도 내리면 투입 스프링을 충세하게 되며, 스프링 충세 표시기는 charged를 나타내게 됩니다. 스프링을 충세한 후 투입버튼 (Push-ON)을 누르면 차단기는 투입되며, 투입 후 트립버튼 (Push-OFF)을 누르면 트립 됩니다.

- 트립버튼을 누른 상태에서 투입 버튼은 조작되지 않도록 기계적으로 Lock 되어 있습니다.
- 주회로의 접점 상태는 ON-OFF 표시기로 표시합니다.
 - 투입(CLOSE) : I-ON
 - 트립(OPEN) : O-OFF


▶ Motor Charge Type (전동충세형)

When control power is provided, Closing spring is automatically charged and Charging Indicator will show CHARGED. Motor charging and closing is operated within the 85~110% range of designated control voltage.


- Manual charging is possible also.
- While Trip button is pressed, Closing can not be made due to electrical and mechanical locking.
- When Locker for closing protection is used, Closing can not be made due to electrical and mechanical locking.
- After spring charged, operation to close after is recommended with more than 1 sec interval.
- Circuit for pumping prevention is implemented with Closing coil (XF).

차단기에 제어 전원이 인가되면 차단기는 자동적으로 스프링을 충세 시키며, 스프링 충세 표시기는 CHARGED를 나타내게 됩니다. 제어 전원에 의한 전동 충세 및 투입 조작은 지정된 제어 전압의 85~110%에서 동작됩니다.

- 수동 충세 조작도 가능합니다.
- 트립버튼을 누르고 있을 때는 투입 조작을 할 수 없습니다. (전기적, 기계적Lock)
- 투입방지 잠금장치를 사용 시 투입 조작을 할 수 없습니다. (전기적, 기계적Lock)
- 스프링 충세 완료 후 1초이상의 간격을 두고 투입 조작을 하여 주십시오.
- Pumping 방지 회로가 투입 코일(XF)과 같이 내장되어 있습니다.

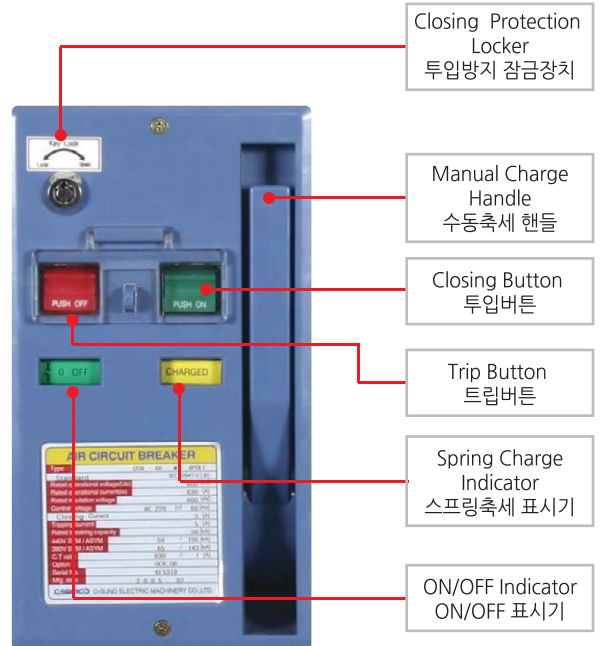

Electrical features		Configuration	
Rating	AC Voltage	AC100~125V	AC200~240V
	Current Consumption	3A	5A
	DC Voltage	DC100~125V	
	Current Consumption	3A	
Max. Inrush Current		2~3 x In(0.1s)	
Charging Time		Less than 8 sec.	

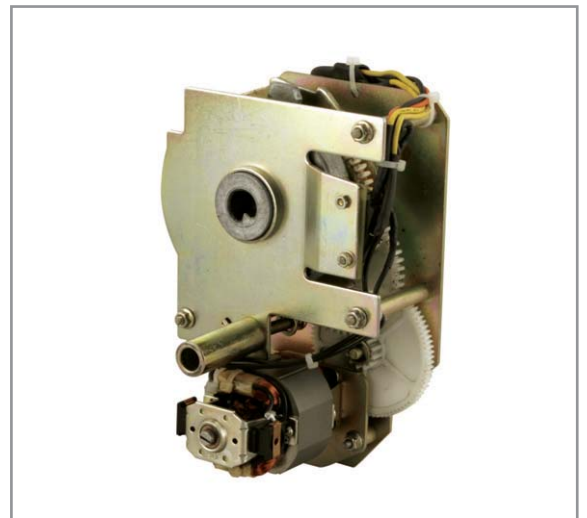



Auxiliary Devices

▶ Closing Coil Release (XF) (투입코일계전기)

This device close the breaker by remote control.
When control source is provided continuously for more than 100ms, Closing coil will be operated normally.

- The operating voltage range is 85~110%.
- Electrical pumping prevention circuit is implemented.
- Caution is required that pumping prevention circuit may be reset if operation voltage is less than 85% of control voltage.

차단기를 원방에서 투입하는 제어장치입니다.
제어전원을 100ms이상 지속적으로 공급해야 코일이 정상적으로 동작합니다.

- 동작전압의 범위는 85~110%입니다.
- 전기적 Pumping 방지회로가 내장되어 있습니다.
- Pumping 방지회로는 제어전원의 85%이하가 되면, 리셋될 수 있으므로 주의 바랍니다

Rated voltage	Exciting current peak	Closing time
AC100~125V	3A	Less than 70ms
AC200~240V	5A	
DC100~125V	3A	



Note)

1. Closing time is a contacting time of main contact by coil excitation.
2. If closing and tripping order (electrically on by relays) is continuously made, Breaker will repeat OFF-ON-OFF. To avoid this problem, Pumping prevention circuit is provided. When re-closing is needed, Be sure to re-order after clearing of closing order.

주)

1. 투입시간은 코일이 여자하여 주접점이 접촉되는 시간입니다.
2. Pumping 방지회로는 투입지시가 연속으로 가해지고 트립지시(전기적, 수동, 계전기 등) 또한 지속적으로 있으면 차단기는 OFF-ON-OFF를 반복하게 됩니다. 이런 현상을 방지하는 회로를 말하며, 재 투입을 원할 때에는 반드시 한번 투입지시를 끊은 후 재 지시하여야 합니다.

▶ Shunt Trip Release (MX) (전압트립계전기)

This device can open the breaker by remote control.
When control source is provided continuously for more than 40~50ms, Trip coil will be operated normally.

- The operation voltage range is 70~110%
- Aux Contact (1a) is used to prevent the coil damage.

차단기를 원방에서 트립하는 제어장치입니다.
제어전원을 40~50ms이상 지속적으로 공급하면 코일이 정상적으로 동작합니다.

- 동작전압의 범위는 70~110%입니다.
- 코일소손을 방지하기 위해 보조접점(1a)을 사용하고 있습니다.


Rated Voltage	Exciting Current Peak	Tripping Time
AC 100~125V	3A	Less than 30ms
AC 200~240V	5A	
DC 100~125V	3A	



▶ Automatic Terminal Connecting Device (자동단자연결장치) *Option

- When body is withdrawn from the cradle, this device can disconnect and connect the control wires without additional action.
- This device is available only for drawout type.
- 자동단자 연결장치는 본체를 크래들로부터 인출할 경우 차단기의 조작선을 별도의 처리없이 자동으로 연결 및 차단 시킬 수 있습니다.
- 자동 연결장치는 인출형일 때만 장착이 가능합니다.


Voltage Terminal	Capacity
AC250V	15A
AC125V	30A
DC250V	15A
DC125V	30A

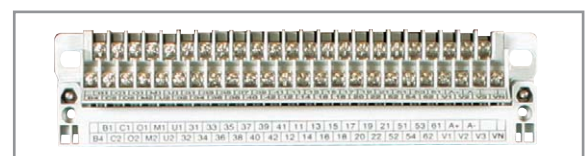

※ 인출형에 적용됩니다.

Protection Relay (A⁺plus)

▶ Front View (외관구성)

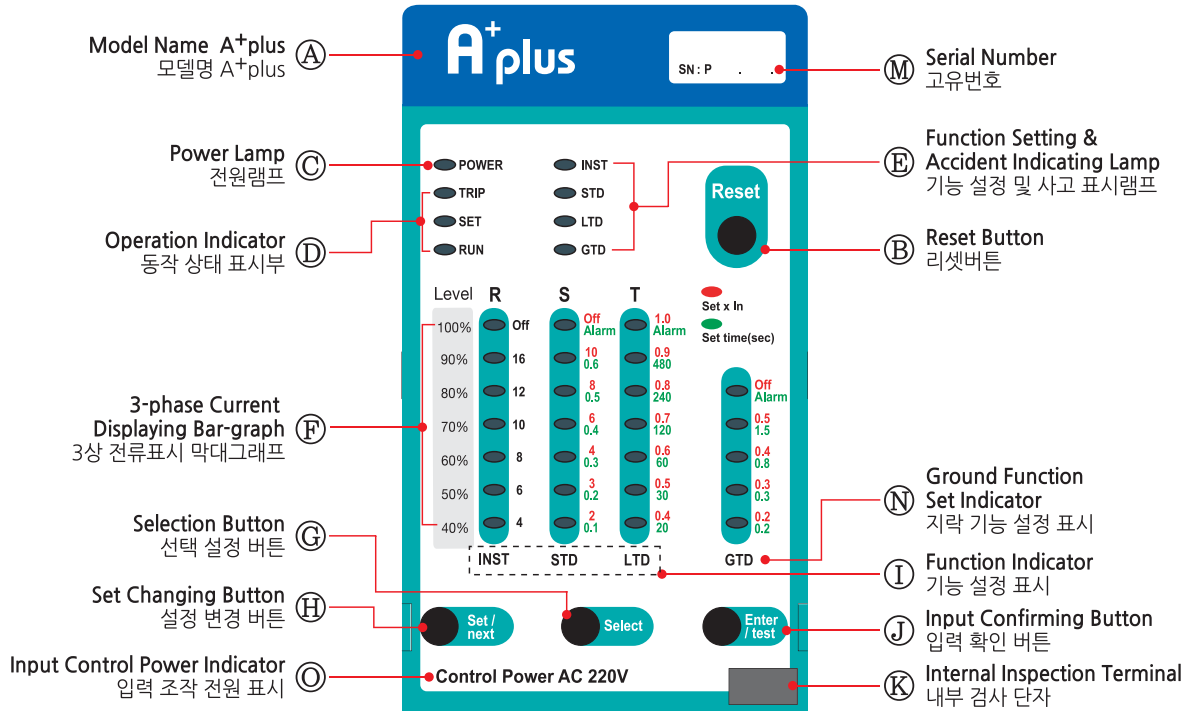

▶ Function and Setting Range (기능 및 설정범위)


Function	Setting Range (Bold : Default Value)	설정 범위 (굵은 숫자 : 공장출하값)
LTD (Long -Time Delay) 장한시	Trip Current Setting	(0.4-0.45-0.5-0.55-0.6-0.65-0.7-0.75-0.8-0.85-0.9-0.95- 1.0) x In
	Trip Time Setting	(20- 30 -60-120-240-480-Alarm) sec
STD (Short -Time Delay) 단한시	Trip Current Setting	(2- 3 -4-6-8-10-Off) x In
	Trip Time Setting	(0.1-0.2-0.3-0.4- 0.5 -0.6-Alarm) sec
INST (Instantaneous) 순시	Trip Current Setting	Less than(4-6-8- 10 -12-16-Off) x In 0.07 sec 이하 동작
GTD (Ground fault -Time Delay) 지락	Trip Current Setting	(0.2-0.3- 0.4 -0.5-Off) x In
	Trip Time Setting	(0.2-0.3-0.8- 1.5 -Alarm) sec

Note) Implementing protecting relay within breaker, it is basic that the LTD, STD, and INST, but GTD is optional.

주) 차단기에 보호계전기 내장 시 LTD, STD, INST는 기본 기능이며 GTD는 Option으로 추가하여야 합니다.

주) A+plus는 ACB 조작전압과 상관없이 AC220V 전원을 필요로 합니다.

▶ Current Level Display (Level 전류레벨 표시기능)

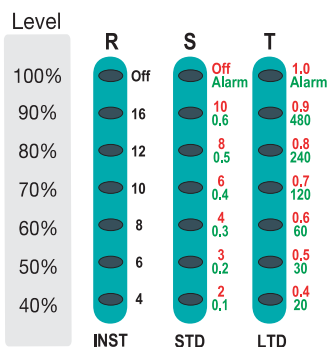

Under RUN status after Relay is powered, % current of R, S, T-phase based on CT current rating are displayed as bargraph in green color lamp. Display range is 40% ~ 100% with 10% interval. 3-phase current are displayed at the same time. Thus, load unbalance can be checked.

계전기가 전원인가 후 RUN 상태에서 R, S, T상의 전류를 CT 정격전류 대비 %로 R, S, T상에 녹색 램프가 점등되며, 막대그래프 타입으로 표시됩니다. 표시범위는 40%~100% 까지 10% 단위로 표시가 됩니다. 3상이 동시에 표시되므로 부하 불평형을 확인할 수 있습니다.



Operation of Protection Relay (A⁺plus)

▶ Button Setting (버튼 조작 방법 및 설명)

Setting by MODE MODE별 버튼 조작 설명	Display and Setting 표시 상태 및 설정 방법
<p>Checking MODE for Relay Setting with Set/Next Button under RUN status for 3 seconds</p> <p>계전기 설정 조회 MODE RUN 상태에서 Set/Next 버튼을 3초간 누른다</p>	<p>Display : When Set/Next button is pressed for 3 sec under RUN status, RUN lamp is off and SET lamp is on. Current setting value of INST, STD LTD and GTD is displayed in red color and time setting value of STD, LTD and GTD is displayed in green color. When setting is completed, press Enter/Test button. When no button is pressed for 20 sec, it is returned to RUN status automatically.</p> <p>표시 상태 : RUN 램프가 소등되고 SET 램프가 점등된다. 설정된 INST, STD, LTD, GTD 전류 값은 적색으로 표시되며 STD, LTD, GTD 시한값은 녹색으로 표시됩니다. 종료 시 Enter/Test 버튼을 누른다. 계전기 조회 MODE에서 아무 버튼도 누르지 않고 20초가 지나면 RUN 상태로 자동 복귀됩니다.</p>
<p>Change MODE for Relay Setting with Set/Next Button and Select button under Relay Setting MODE.</p> <p>계전기 설정 변경 MODE 계전기설정 MODE 상태에서 Set/Next 버튼과 Select 버튼을 사용하여 설정값 변경</p>	<p>Display : When Set/Next button and Select button is pressed under Relay Setting MODE, RUN lamp is off and SET lamp is on. And also, lamp is flickered at setting value.</p> <p>Setting : Each pressing of Set/Next button proceeds setting of INST Current →STD Current →STD Time →LTD Current →LTD Time →GTD Current →GTD Time. Set the required value by each pressing of Select button. When setting is completed, press Enter/Testbutton. When no button is pressed for 20 sec, it is returned to RUN status automatically.</p> <p>표시 상태 : RUN 램프가 소등되고 SET 램프가 점등된다. 설정하는 값에 램프가 점멸합니다.</p> <p>설정 방법 : Set/Next 버튼을 한 번 누를 때마다 INST 전류 →STD전류 →STD시한 →LTD전류 →LTD시한 →GTD전류 →GTD시한 순으로 순환 선택되며 설정이 원하는 값에서 Select 버튼을 한 번씩 눌러서 원하는 값으로 설정합니다. Enter 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다. 설정 시 아무 버튼도 누르지 않고 20초가 지나면 RUN 상태로 복귀합니다.</p>
<p>Test MODE for Relay Setting with Enter/Test Button under RUN status for 3 seconds</p> <p>계전기 테스트 MODE RUN 상태에서 Enter/Test 버튼을 3초간 누른 경우</p>	<p>Test Step 1 : All lamps except for RUN & TRIP will be lightened and self-test for relay will be proceeded. Then, Relay will return to RUN state automatically after 5 seconds.</p> <p>Test Step 2 : When pressing TEST button for 4 seconds during Test Step 1, Trip Alarm Contacts for OCR & GR will be activated and lamp for TRIP will be lightened. Then, Relay will return to RUN state automatically after 5 seconds.</p> <p>테스트 1단계 : RUN과 TRIP을 제외한 모든 램프가 점등하며, 계전기 자체 동작을 검사합니다. 5초 뒤 자동 복귀합니다.</p> <p>테스트 2단계 : 1단계 동작에서 4초간 더 TEST버튼을 누른 경우 OCR,GR 트립 경보접점이 동작하고 TRIP 램프는 점등됩니다. 5초 뒤 자동 복귀합니다.</p>

▶ Output Terminal Configuration (출력 단자 구성)

CT-CONNECTOR

COM	N	T	S	R
NC	NC	X	NC	NC

POWER-CONNECTOR


M2	O1	NC	54	52
M1	B1	X	53	51

Terminal	Classification	Application
CT CONNECTOR	R	R-phase CT Connection
	S	S-phase CT Connection
	T	T-phase CT Connection
	N	N-phase CT Connection
	COM	CT common line terminal
	NC	Spare terminal
POWER CONNECTOR	O1,B1	ACB Trip Contact
	51, 52	OCR Trip Alarm Contact
	53, 54	GR Trip Alarm Contact
	M1,M2	Relay Control Source
	NC	Spare terminal



Characteristic Curve (A⁺plus)

▶ Time/Current Characteristic Curves Type (Normal Inverse)

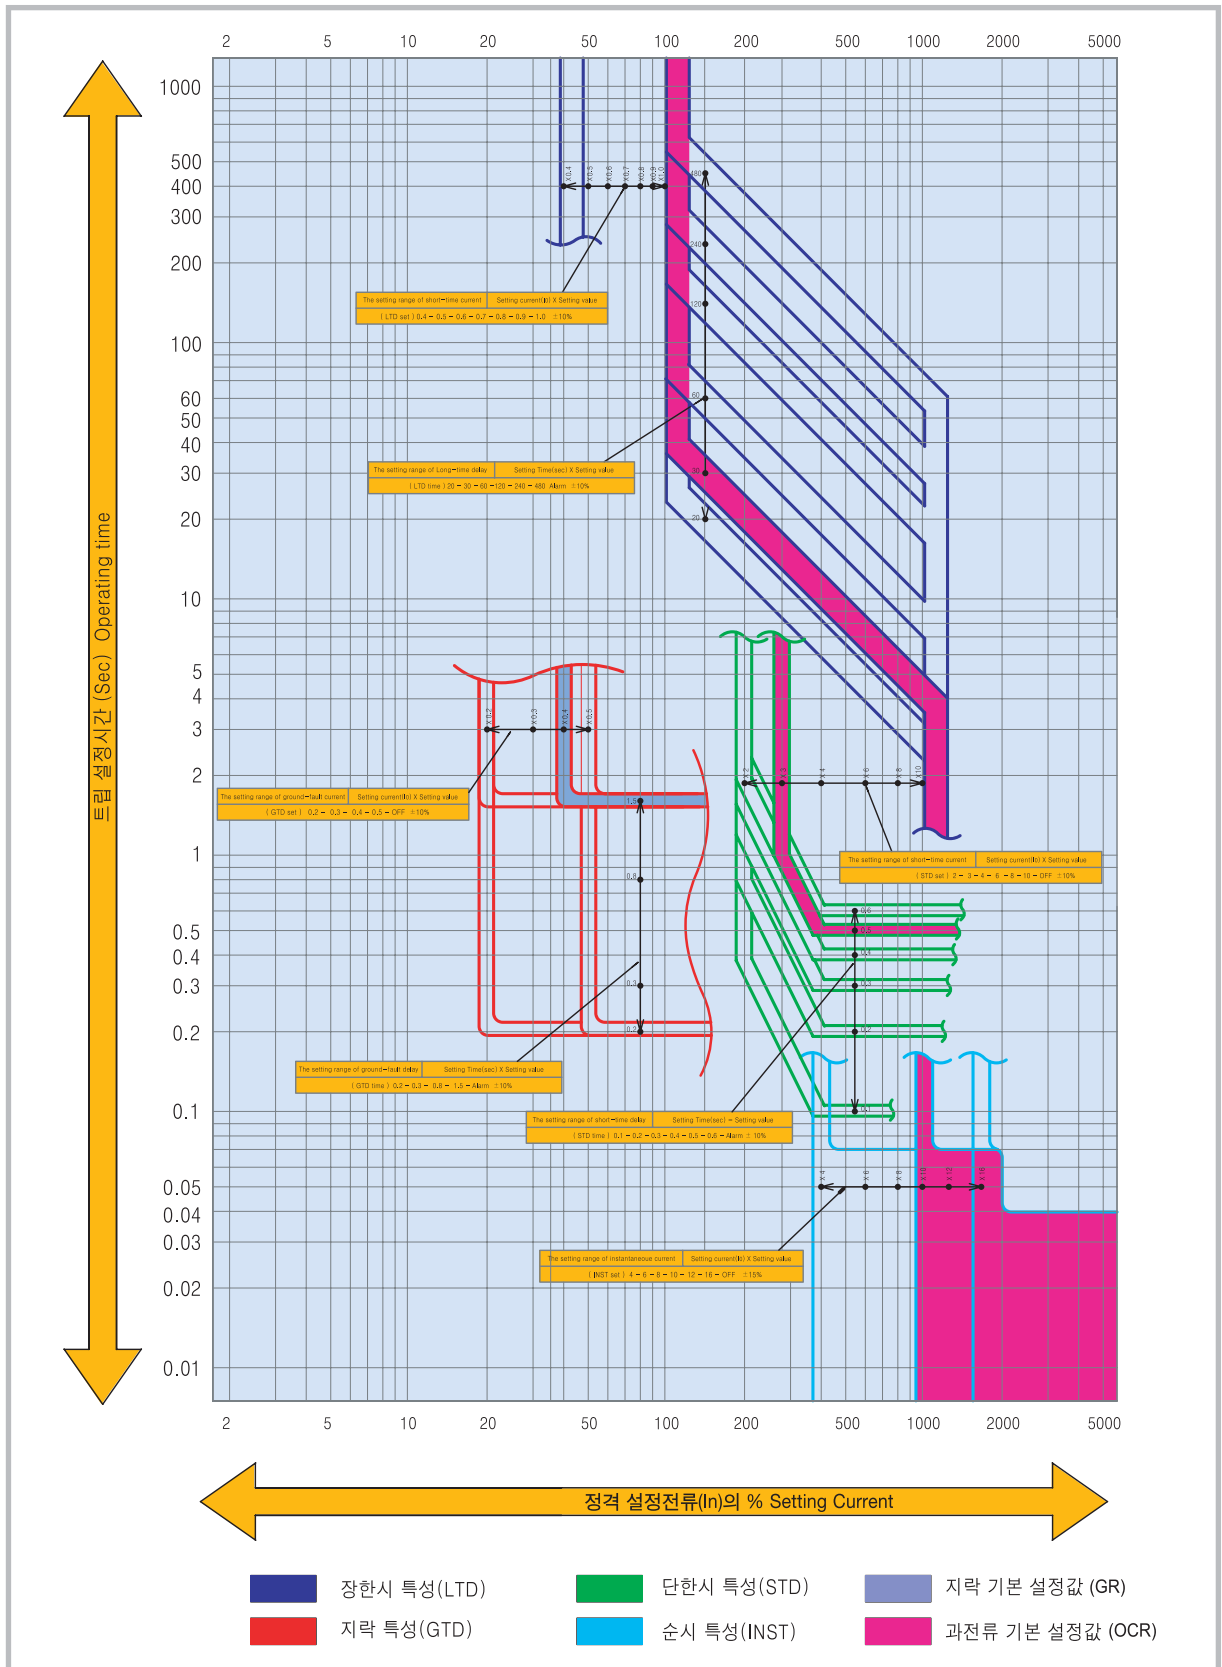



Optional Devices

▶ Protection Relay Alarm Contact (보호 계전기 경보 접점)

Alarm contact is built-in component with Protection Relay. When Protection Relay operated and ACB trips, Alarm Contact will transmit the electrical signal to supervise the trip status a tremote location.

- Alarm Contact of OCR and GR are separately activated.
- Alarm Contact is self-maintained type.

경보접점은 보호계전기를 내장 시 해당되는 부속입니다. 경보접점은 보호계전기가 작동하여 차단기가 트립되는 경우 원방에서 트립상태를 감시할 수 있도록 전기적으로 신호를 표시해 주는 접점입니다.

- OCR과 GR의 경보접점은 별도로 출력됩니다.
- 접점의 형태는 자기 유지형입니다.

Alarm Contact Capacity (경보 접점 용량)

Classification	Capacity
250VAC	5A
30VDC	5A

▶ Undervoltage Trip Device (MN) 부족전압 트립 계전기

When supplied voltage is reduced below nominal value, this device will trip the breaker. this is consisted of UVT coil and controller. When no control source or low voltage are provided to UVT, breaker cannot close.

제어전원이 규정치 이하로 떨어졌을 때 자동적으로 차단기를 트립시켜주는 장치로써 차단기에 부족전압 코일이 내장되어 있습니다.

- 부족전압 코일은 제어전원이 없거나 저전압이면 무여자 상태가 되며, 차단기는 투입이 불가능합니다.



Operational Status (동작상태)

Name	Rated Voltage	Pick-up Voltage	Drop-away Voltage	Operation Voltage
MN	AC 220V	Over than 85%	Less than 70%	Less than 0.2 sec.

Operational Status for Contact (접점의 동작 상태)

Breaker Status	Cause of Trip	"a" Contact
TRIP	LTD Trip STD Trip INST Trip	on
	GTD Trip	on
	Trip Button UVT Shunt Trip Release (MX)	off
ON (CLOSE)		off
OFF (OPEN)		off


▶ Auxiliary Switch (AUX) 보조스위치

Auxiliary switch of 4a4b is provided as standard and max 6a6b can be provided as option.

Aux Switch is built-in the breaker to supervise ON/OFF status of breaker.

보조스위치(AUX) 4a4b 표준입니다. 최대 6a6b까지 선택하실 수 있습니다.

보조스위치(AUX)는 차단기가 ON상태인가 OFF상태인가를 표시하기 위한 스위치로 차단기의 내부에 내장되어 있습니다.

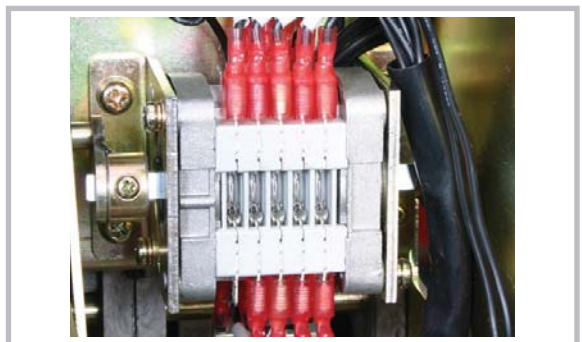

Operational Status of Contact (접점의 동작상태)

Breaker Status	"a" Contact	"b" Contact
ON(Close)	on	off
OFF(Open)	off	on

Contact Rating (접점 정격)

Voltage (V)	AC		DC		
	Resistance Load	Induced Load	Resistance Load	Induced Load	
250	10	6	250	3	3
125	10	6	125	6	6

Optional Devices

▶ Condenser Trip Device (CTD) 콘덴서 트립장치 (별치)

When the control source is off, this device can trip the breaker once electrically within regular time. CTD is used with Shunt Trip relay (MX).

Note) Check the control source of breaker and CTD rating.

제어전원이 정전 되었을 때, 일정 시간 내에 차단기를 전기적으로 1회 트립시켜 주는 장치로써 전압트립 계전기(MX)와 조합하여 사용되는 장치입니다.

주) 차단기 제어전원과 CTD의 정격을 확인하십시오.

▶ Closing Preventing Locker (K1) 투입방지 잠금장치

When two or more breakers are used together, this device prevents breakers from closing simultaneously by electrical and mechanical locking.

차단기를 두대 또는 여러 대 사용하는 경우 특정 차단기를 강제적으로 조작 불가능하게 할 때 사용되는 잠금장치입니다.

- 전기적, 기계적으로 Lock 되어 투입되지 않습니다.



▶ Breaker Position Indicator 차단기 위치 표시기(인출형에 적용)

This device is fitted in the cradle and indicate the breaker's position of Connected, Test & Disconnected.


- 차단기의 크래들에 장착하여 차단기의 동작 위치를 알려 줍니다.
- 차단기의 위치를 3단계로 표시합니다. (정상 운전위치, 단로위치, 시험위치)



▶ Position Switch (PS) 위치 스위치

This is the contact to indicate breaker's position as Connected, Test & Disconnected. This is fitted in rear and upper side of cradle.

기중차단기의 인입출 위치(Connected, Test, Disconnected)를 표시해 주는 접점으로서 전기중 공용이며 Cradle의 뒤쪽 상부에 설치됩니다.

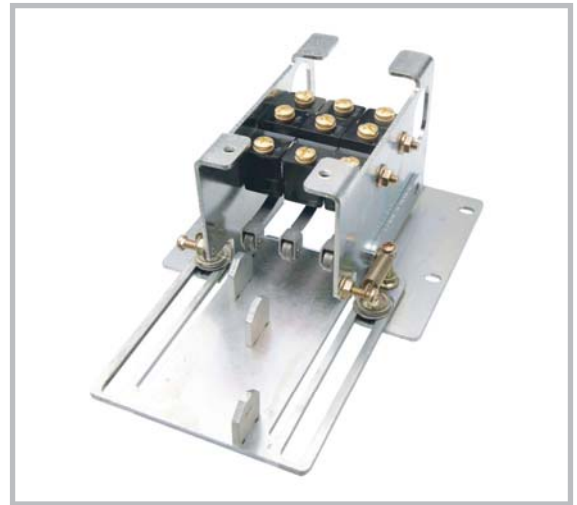

■ Contact Configuration(접점구성)

- 3C : 1CE+1CT+1CD
- 6C : 2CE+2CT+2CD
- CE : Connected
- CT : Test
- CD : Disconnected

■ Contact Operation(접점동작)

	DISCONNECTED	TEST	CONNECTED
CE (CONNECTED)	OFF	OFF	ON
CT (TEST)	OFF	ON	OFF
CD (DISCONNECTED)	ON	OFF	OFF

■ Contact Capacity(접점용량)

Classification(구분)	Capacity(용량)
250VAC	5A
30VDC	5A

Note) Contact capacity can be modified upon request. 주) 고객요구 시 접점용량은 변경 가능합니다.



Optional Devices

▶ Push Button Locker (PBL) 푸쉬버튼잠금장치

This device is fitted with transparent cover on ON & OFF Pushbuttons to avoid manual operation of ACB.

- This device is applied for whole ACB models.
- The key is separately ordered.

ON, OFF 푸쉬 버튼에 커버를 부착하여 차단기를 수동으로 조작하지 못하도록 하는 장치입니다.

- 전기종 공용으로 사용 가능합니다.
- 열쇠는 별도로 구매하셔야 합니다.



▶ Misinsertion Protection Device (MIP) 오삽입 방지장치


When the ratings of breaker and cradle doesn't match, this device prevent mechanically from breaker's insertion into the cradle.

기중차단기의 Cradle에 차단기 본체를 삽입할 때 Cradle과 차단기 본체의 정격이 일치하지 않을 경우 삽입되지 않도록 기계적으로 방지해 주는 장치입니다.

▶ Safety Shutter (안전셔터)


This device is mounted on cradle of drawout type breaker and protect operator from contact with cradle-side conductors when breaker is in disconnected or test position.

안전셔터는 크래들에 장착되어 차단기를 인출할 경우 또는 인출되어 있는 상태에서 도체에 흐르는 전원으로부터 차단하여 운전자를 보호해 줍니다.

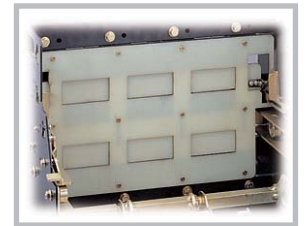


▶ Operational Position for Draw-out Breaker(인출형 차단기 동작위치)

Connected Position 정상 운전 위치




- Breaker and control circuit are connected.
- Normal operation condition.
- 차단기와 주회로가 정상으로 연결된 상태
- 차단기가 정상적으로 동작 할 수 있는 상태

Test Position 차단기시험 위치



- Main circuit is disconnected, but control circuit is connected.
- The breaker operation can be tested.
- 주회로와 차단기가 분리된 상태
- 차단기의 제어용 조작회로는 연결되어 차단기를 현재의 상태에서 테스트 및 검사를 할 수 있는 위치

Disconnected Position 차단기 단로 위치

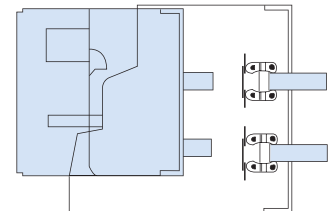

- Main circuit and control circuit is disconnected.
- Safety shutter is closed.
- 차단기의 주회로와 차단기가 완전하게 분리된 상태
- 크래들의 안전 셔터가 안전하게 닫힌 상태
- 제어용 커넥터는 분리하여 주십시오.




Outline Dimension (Draw Out)

▶ OSB II - 606~616 (인출형)

(Unit/단위 mm)



3-Pole (3극형)

4-Pole (4극형)



Fixing Hole
(부착홀)


Front Panel (전면)

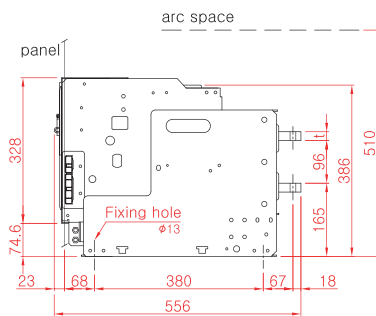

Rated Current(A)	t
630~800	12
1000~1250	15
1600	20

Side (측면)


Connection
(접속도체)

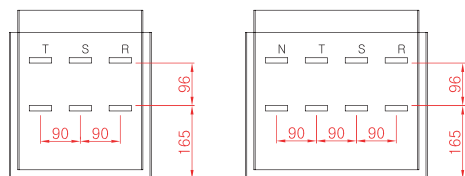

Back Panel (후면)

3-Pole (3극형)

4-Pole (4극형)

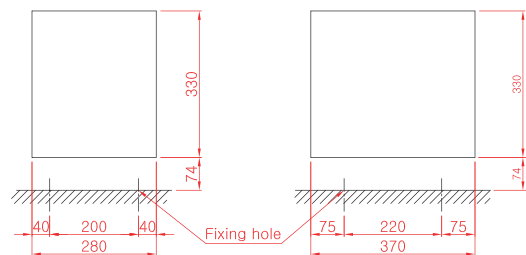


(Front Panel Cut Out)




Outline Dimension (Fixed)

▶ OSB II - 606~616 (고정형)

(Unit/단위 mm)

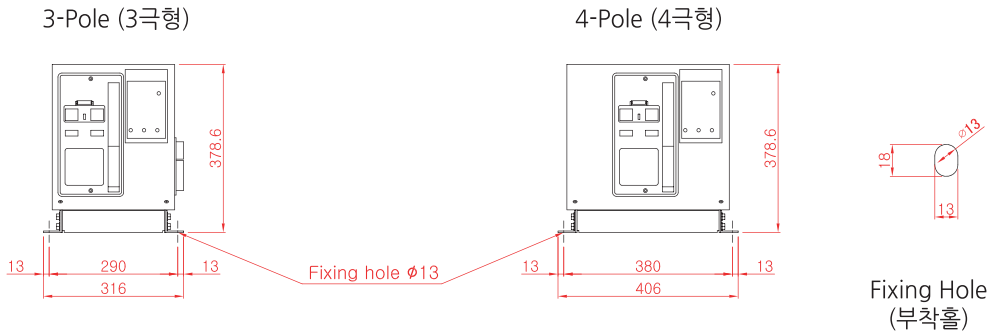


Front Panel (전면)

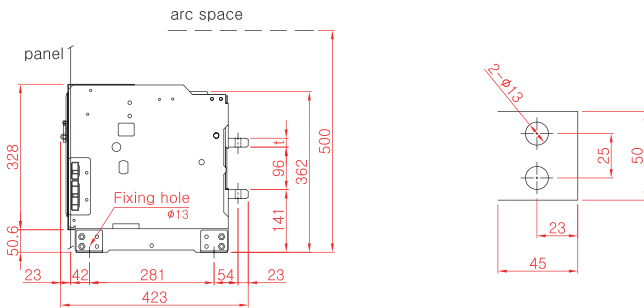

Side (측면)

Connection (접속도체)

Rated Current(A)	t
630~800	12
1000~1250	15
1600	20

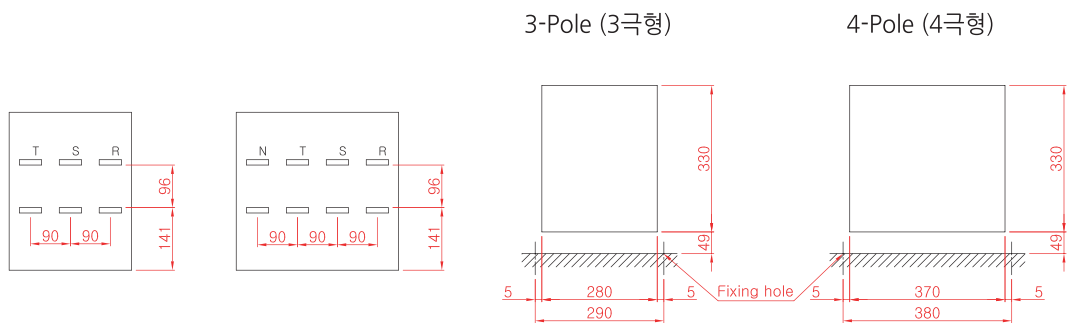

Back Panel (후면)

(Front Panel Cut Out)




Outline Dimension (Draw Out)



▶ OSB II - 620~632 (인출형)

(Unit/단위 mm)

3-Pole (3극형)




4-Pole (4극형)




Fixing Hole (부착홀)

Front Panel (전면)

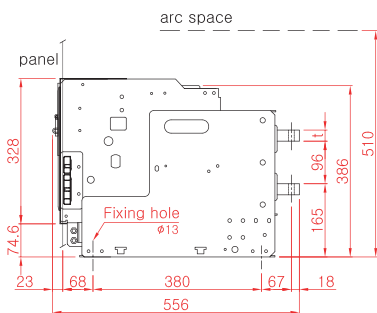


Side (측면)




Connection (접속도체)

Rated Current(A)	t
2000	15
2500	20
3200	25

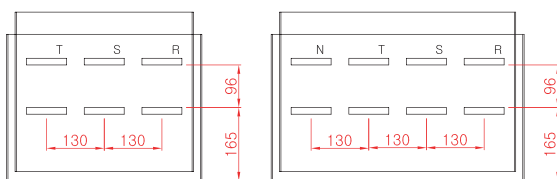


Back Panel (후면)

3-Pole (3극형)



4-Pole (4극형)

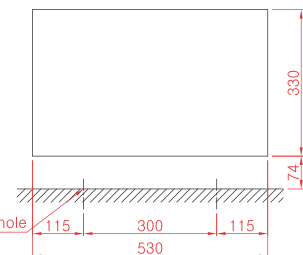




(Front Panel Cut Out)



Outline Dimension (Fixed)

▶ OSB II - 620~632 (고정형)


(Unit/단위 mm)

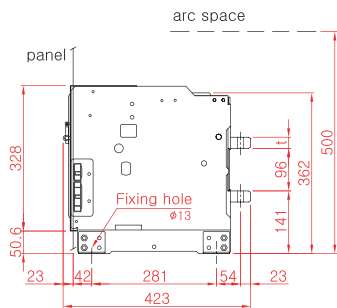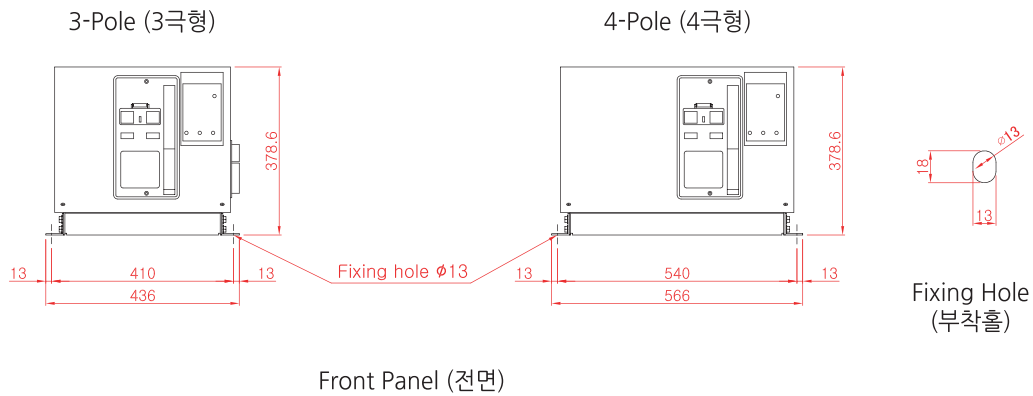

Rated Current(A)	t
2000	15
2500	20
3200	25

Side (측면)

Connection (접속도체)

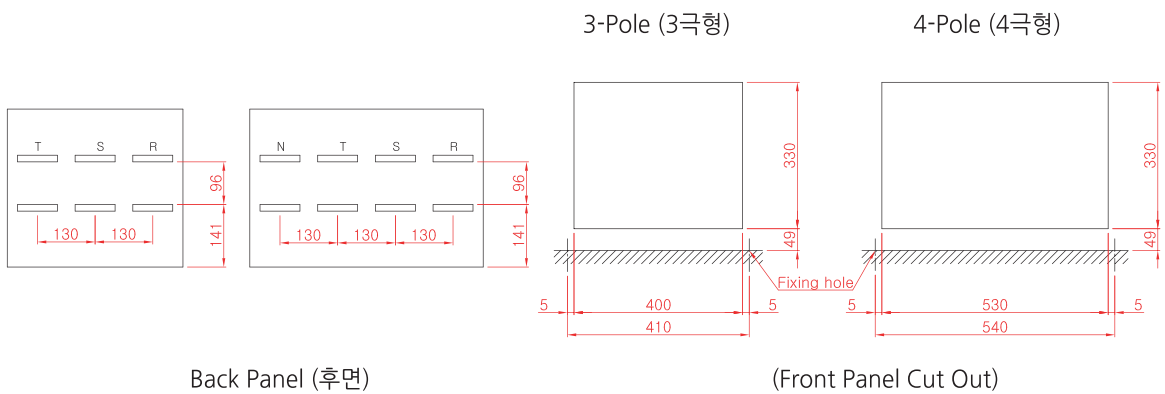




Outline Dimension (Draw Out)


▶ OSB II - 640~650 (인출형)

(Unit/단위 mm)

3-Pole (3극형)

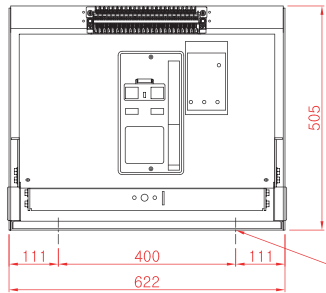


4-Pole (4극형)

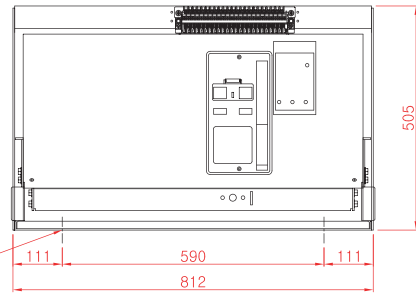


Front Panel (전면)


Fixing hole $\phi 13$



Fixing Hole (부착홀)

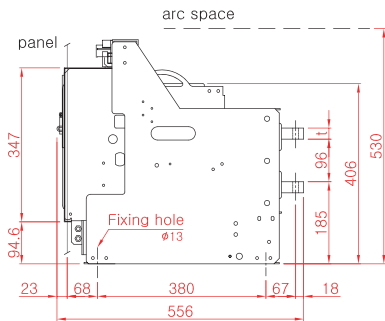


Side (측면)




Connection (접속도체)

Rated Current(A)	t
4000	20
5000	25

3, 4-Pole (3, 4극형)

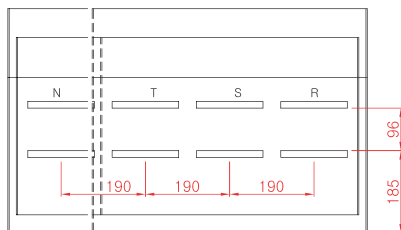

Rear View (후면)

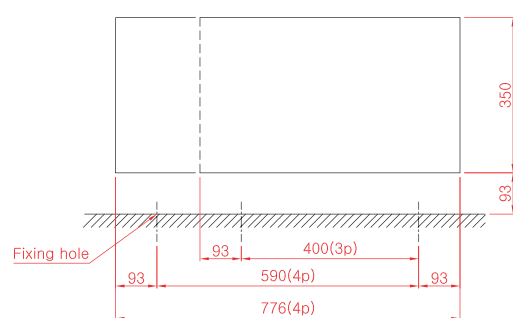


(Front Panel Cut Out)




Outline Dimension (Fixed)

▶ OSB II - 640~650 (고정형)


(Unit/단위 mm)

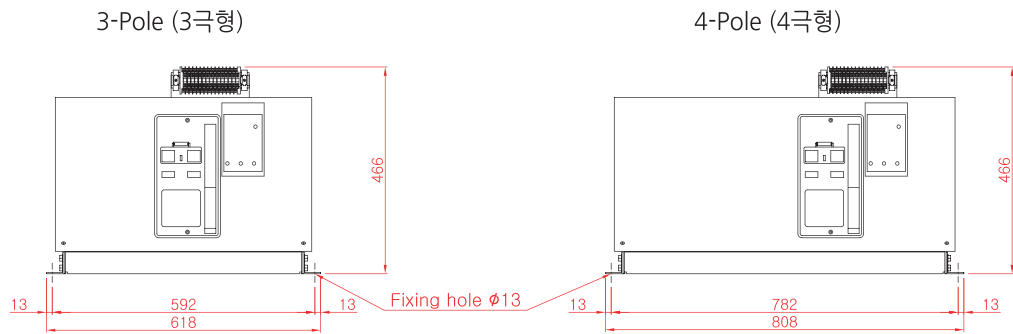


Front Panel (전면)



Fixing Hole (부착홀)

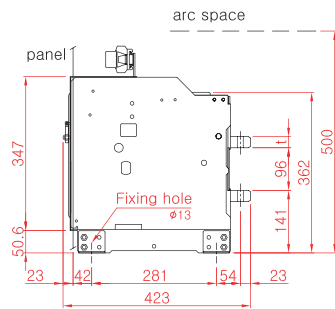


Side (측면)




Connection (접속도체)

Rated Current(A)	t
4000	20
5000	25

3, 4-Pole (3, 4극형)

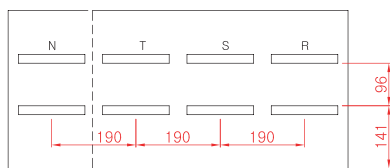

Rear View (후면)

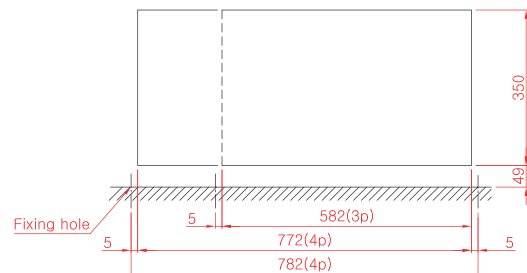


(Front Panel Cut Out)



Wiring Diagram

▶ Wiring Diagram (결선도)

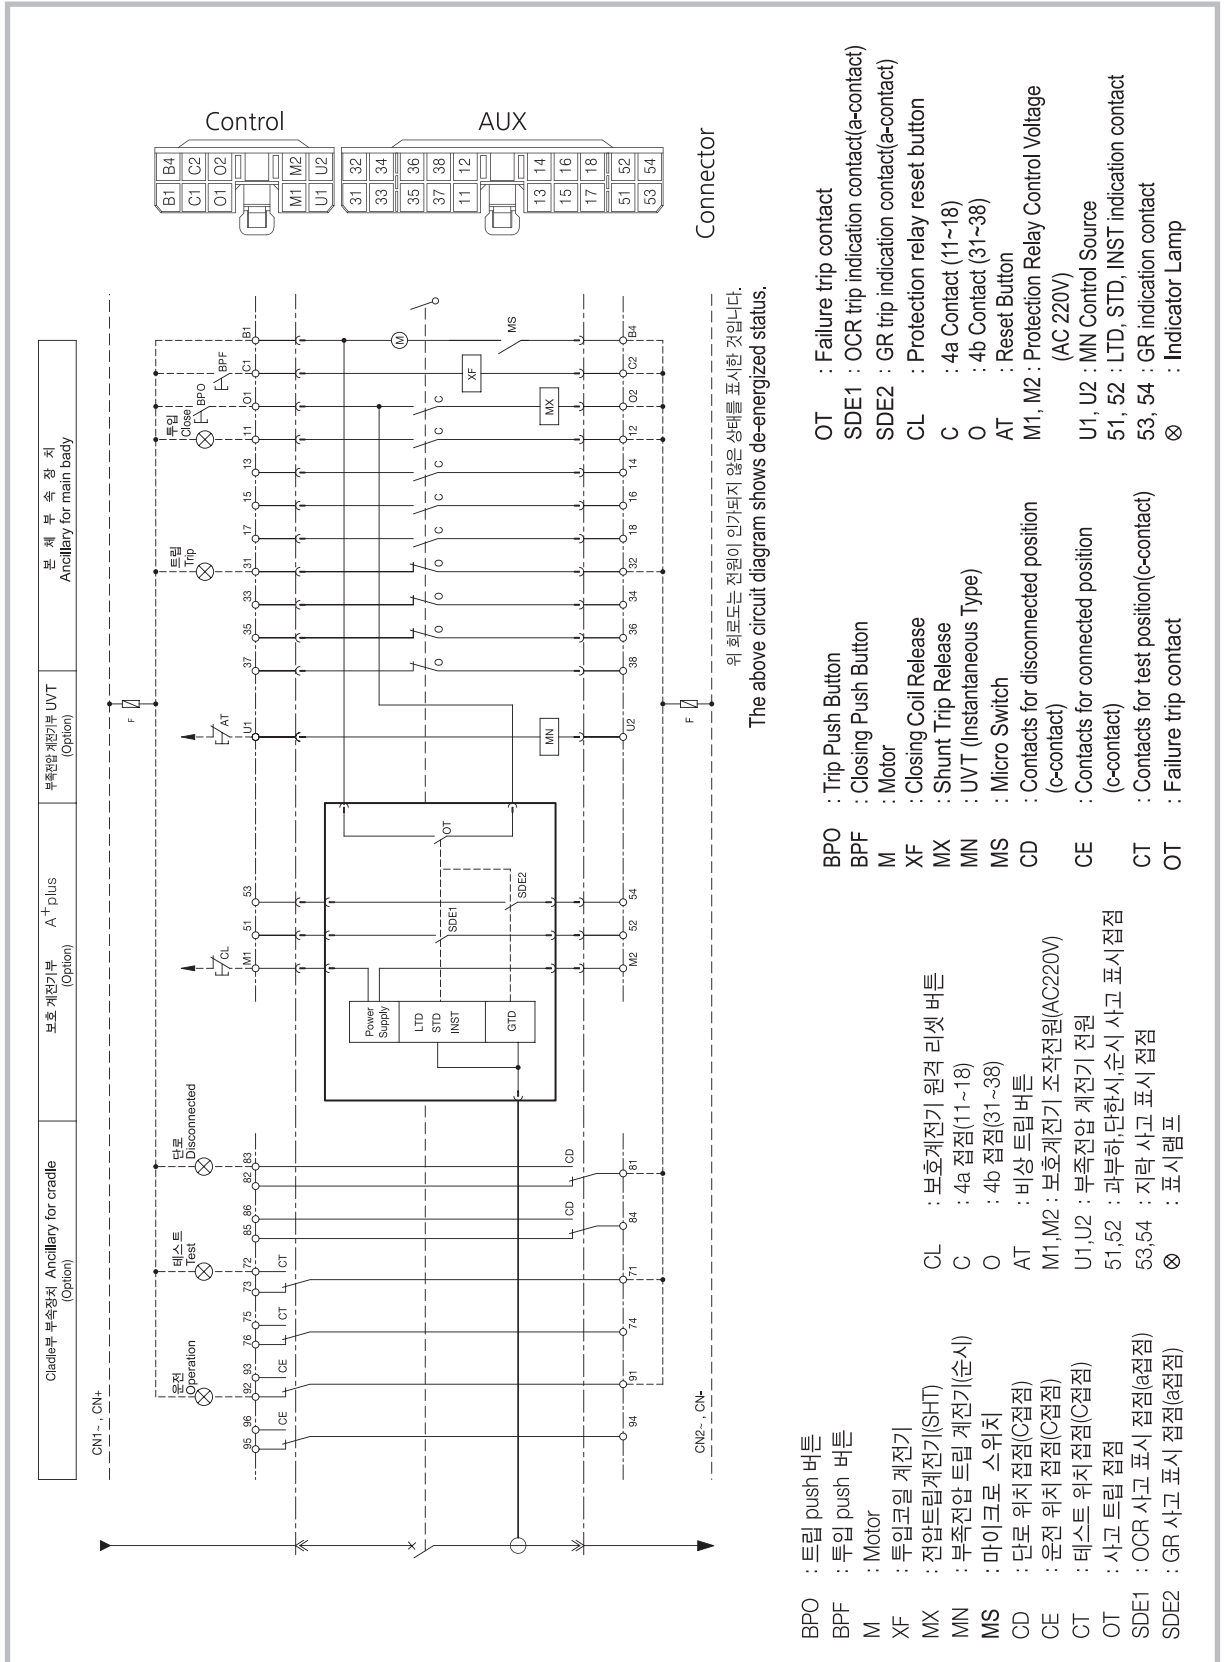

Connector

위 회로도는 전원이 인가되지 않은 상태를 표시한 것입니다.
The above circuit diagram shows de-energized status.

- | | | | |
|------|---------------------|--------|---|
| BPO | : Trip push 버튼 | OT | : Failure trip contact |
| BPF | : 투입 push 버튼 | SDE1 | : OCR trip indication contact(a-contact) |
| M | : Motor | SDE2 | : GR trip indication contact(a-contact) |
| XF | : 투입코일 계전기 | CL | : Protection relay reset button |
| MX | : 전압트립계전기(SHT) | C | : 4a Contact (11~18) |
| MN | : 부족전압 트립 계전기(순시) | O | : 4b Contact (31~38) |
| MS | : 마이크로 스위치 | AT | : Reset Button |
| CD | : 단로 위치 점점(C점점) | M1, M2 | : Protection Relay Control Voltage (AC 220V) |
| CE | : 운전 위치 점점(C점점) | U1, U2 | : MN Control Source |
| CT | : 테스트 위치 점점(C점점) | 51, 52 | : LTD, STD, INST indication contact (c-contact) |
| OT | : 사고 트립 점점 | 53, 54 | : GR indication contact |
| SDE1 | : OCR 사고 표시 점점(a점점) | ⊗ | : Indicator Lamp |
| SDE2 | : GR 사고 표시 점점(a점점) | | |



Technical Details

▶ Standard Operating Conditions (표준사용환경)

- Ambient Temperature: -5℃~+40℃ (but, the average temperature for 24 hours shall be lower than +35℃)
- Altitude : Below 2000m
- Environmental conditions
- Relative humidity shall be less than 85% at max. temp. +40℃, less than 90% at 20℃
- It shall not be allowed to use or store within the area of petrochemicals, ammonia, and corrosive gas.
- Storage Temp. : -20℃~+60℃ (but, the average temperature for 24 hours shall be lower than +35℃)

- 주위온도 : -5℃~ +40℃(단, 24시간평균온도가+ 35℃이하)
- 표고 2000m이하
- 환경조건
- 최대온도 +40℃에서 상대습도 85%이하, 20℃에서는 90%이하
- 유화, 암모니아 및 부식성 가스 범위에서는 사용 또는 보관 불가 ($H_2S \leq 0.01\text{ppm}$, $SO_2 \leq 0.01\text{ppm}$, $NH_3 \leq \text{a few ppm}$)
- 보관온도 : -20℃~+60℃ (단, 24시간 평균 온도가 +35℃이하)

▶ Main Circuit Terminal Connection Tightening Torques (주회로 단자 접속 체결 토르크)

Unit / 단위 : kgf.cm

	M5	M6	M8	M10	M12
Torque	28 ~ 37	48 ~ 65	85 ~ 130	400 ~ 500	400 ~ 500

▶ Attachable number for auxiliaries (부속장치의 부착 가능수)

Draw Out Auxiliary 인출형 부속장치	Safety Shutter 안전셔터	Connection Switch 접속위치스위치(CE)	Disconnection Switch 단로위치스위치(CD)	Test Switch 테스트위치스위치(CT)
Max. Attachable Number 최대 부착 개수	1	2C	2C	2C
Over-current Trip Auxiliary 과전류 트립용 부속장치	OCR Alarm Switch OCR경보접점			
Max. Attachable Number 최대 부착 개수	1a OCR / 1a OCGR			
Other Auxiliary 기타 부속장치	Under-voltage Trip Release 부족전압트립장치(MN)	Shunt Trip Release 전압트립장치(MX)	Closing Coil Release 투입코일계전기(XF)	Auxiliary Switch 보조스위치(AUX)
Max. Attachable Number 최대 부착 개수	1	1	1	4a4b(Basic), 6a6b(Max.) 4a4b(기본), 6a6b(최대)
Other Auxiliary 기타 부속장치	Key-Lock (for OPEN) Key-Lock (투입방지용)			
Max. Attachable Number 최대 부착 개수	1			



Order Form

To 수신	귀하	Date 발주일	Delivery Date 납기	Agency 대리점명
Project Name 프로젝트명		Purchaser 원청자		
Delivery Site 납품장소		Panel Maker 배전반업체		

ACB Main Body ACB 본체	Frame Current and Order Quantity 프레임 전류 및 주문 수량	<input type="checkbox"/> 630AF EA	<input type="checkbox"/> 800AF EA	<input type="checkbox"/> 1000AF EA		
		<input type="checkbox"/> 1250AF EA	<input type="checkbox"/> 1600AF EA	<input type="checkbox"/> 2000AF EA		
		<input type="checkbox"/> 2500AF EA	<input type="checkbox"/> 3200AF EA	<input type="checkbox"/> 4000AF EA		
		<input type="checkbox"/> 5000AF EA	<input type="checkbox"/> 6300AF EA			
	Protection Relay 보호계전기	<input type="checkbox"/> NO 무 <input type="checkbox"/> YES 유				
		Characteristic 동작 특성				
			Long-time Delay LTD 장한시	Short-time Delay STD 단한시	Instant INST 순시	Ground GTD 지락
		<input type="checkbox"/> OCR + GR	●	●	●	●
		<input type="checkbox"/> OCR	●	●	●	-
		<input type="checkbox"/> 프레임과 다른 규격의 CT 용량(비표준) <small>Not allowable to increase the CT capacity than frame</small> ※ 프레임보다 CT 용량이 증가할 수 없음.		<input type="checkbox"/> 300A <input type="checkbox"/> 400A <input type="checkbox"/> 500A <input type="checkbox"/> 600A <input type="checkbox"/> 630A <input type="checkbox"/> 800A <input type="checkbox"/> 1000A <input type="checkbox"/> 1200A <input type="checkbox"/> 1250A <input type="checkbox"/> 1600A <input type="checkbox"/> 2000A <input type="checkbox"/> 2500A <input type="checkbox"/> 3150A <input type="checkbox"/> 3200A <input type="checkbox"/> 4000A <input type="checkbox"/> 5000A <input type="checkbox"/> 6300A		
Pole No. 극수	<input type="checkbox"/> 3-Pole 3극형		<input type="checkbox"/> 4-Pole 4극형			
Installation 설치방식	<input type="checkbox"/> Draw Out 인출형		<input type="checkbox"/> Fixed 고정형			
Charging 투입방식	<input type="checkbox"/> Manual Charge 수동 축세형		<input type="checkbox"/> Motor Charge 전동 축세형			
Control Voltage 조작전원	<input type="checkbox"/> AC 110V	<input type="checkbox"/> AC 220V	<input type="checkbox"/> AC 240V	<input type="checkbox"/> DC 110V <input type="checkbox"/> DC 125V		
AUX Contact 보조접점(AUX)	<input type="checkbox"/> 4a4b		<input type="checkbox"/> 6a6b			
ACB Cradle ACB 크레들	Draw Out Type 인출형태	<input type="checkbox"/> With Safety Shutter 안전 Shutter		<input type="checkbox"/> Auto-connect 자동 접속 단자		
ACB Auxiliary Devices ACB 부속장치	ACB Main Body ACB 본체	<input type="checkbox"/> Closing Protection Locker 투입방지 잠금장치 (K1)		<input type="checkbox"/> Under Voltage Tripe UVT 컨트롤러(지연형)		
		<input type="checkbox"/> Under-voltage Trip Device (Instant) 부족전압 트립 계전기 (순시형)				
	ACB Cradle ACB 크레들	<input type="checkbox"/> Operation Counter 개폐카운터		<input type="checkbox"/> Condenser Trip Device 콘덴서 트립장치 (CTD)		
		<input type="checkbox"/> Position Switch 위치스위치 (PS)		<input type="checkbox"/> 3c	<input type="checkbox"/> 6c (3c X 2EA)	
		<input type="checkbox"/> Misinsertion Protection Device 오삽입 방지 장치 (MIP)				
Bus-bar Type Bus-bar 형태	<input type="checkbox"/> Horizontal (Standard) 수평형 (표준)		<input type="checkbox"/> Vertical (Non-standard) 수직형 (비표준)			
Note. 비 고						

- ※ · (비표준)은 당사 영업부와 별도 협의 하시기 바랍니다.
- AC 조작전원 사용 시 50/60Hz 겸용입니다.
- 콘덴서 트립장치 선택 시 차단기 조작전원은 DC 110V~125V 전용입니다.

M E M O

Cubicle Lifter 배전반용 리프터

배전반용 리프터는 배전반에 장착되는 VCB, ACB, ATS 등 중량의 기기들을 장착 또는 해체 시, 쉽게 들어 올리거나 내릴 수 있으며, 가까운 거리의 이동을 도와줍니다.



▶ Characteristics (특징)

- 번거롭고 비능률적인 대소화물의 운반작업을 간편하게 해결.
- 어디에서나 간편하고 효율적으로 사용 가능
- 용도에 따라 모델 보유
- 지게차 보조용으로 사용 가능

▶ Caution (취급 주의)



- 눕혀서 운반하지 마시오.
- <부득이하게 눕혀서 운반할 경우>
운반 후, 수직으로 세워
밸브를 열어 놓은 상태에서
페달을 약 10회 동작 후
밸브를 닫고 사용할 것.
- 지정된 용도 외 사용하지 말 것.

▶ Reference (참고사항)

- OSL SERISE는 기본사양이며,
특수사양의 경우 가격이 추가됩니다.
- 색상은 5y7/1 (조광), 7.5 BG 6/1.5(조광) 이며,
색상이 변경될 경우 가격이 추가됩니다.
- 주문 시 모델 및 색상을 알려 주십시오.



MODEL OSL-1~4

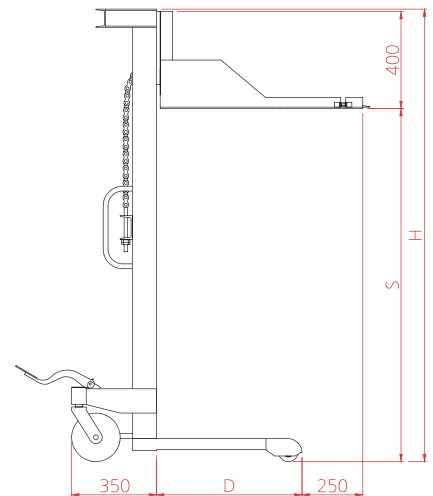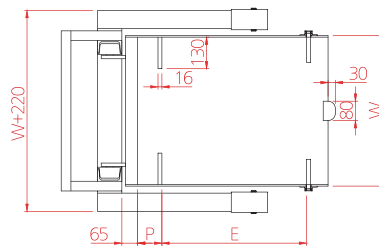


MODEL	W	H	S	D	P	E	자중
OSL-1	510	1860	1450	550	100	540	160Kg
OSL-2	620	1860	1450	600	100	590	170Kg
OSL-3	730	1860	1450	650	100	640	180Kg
OSL-4	900	760	350	650	120	620	170Kg





Cubicle Lifter

MODEL OSL-5~6

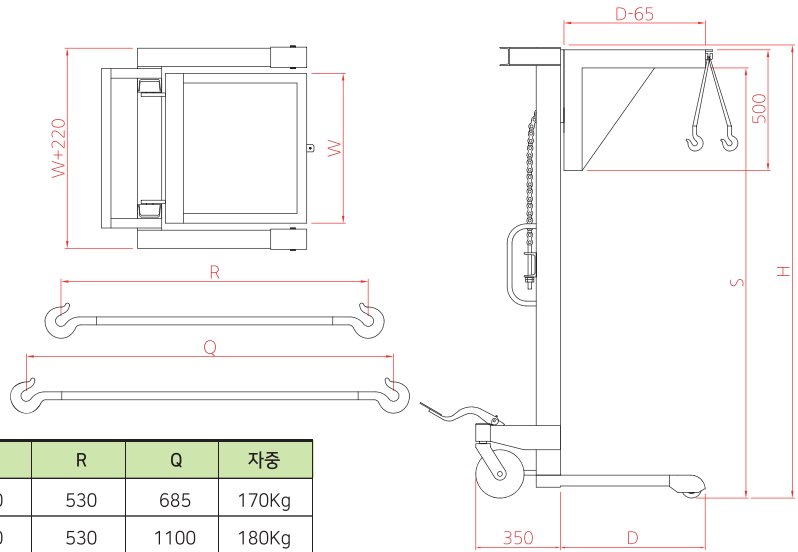

MODEL	W	H	S	D	R	Q	자중
OSL-5	730	2510	2100	650	530	685	170Kg
OSL-6	730	2810	2400	650	530	1100	180Kg


MODEL OSL-7

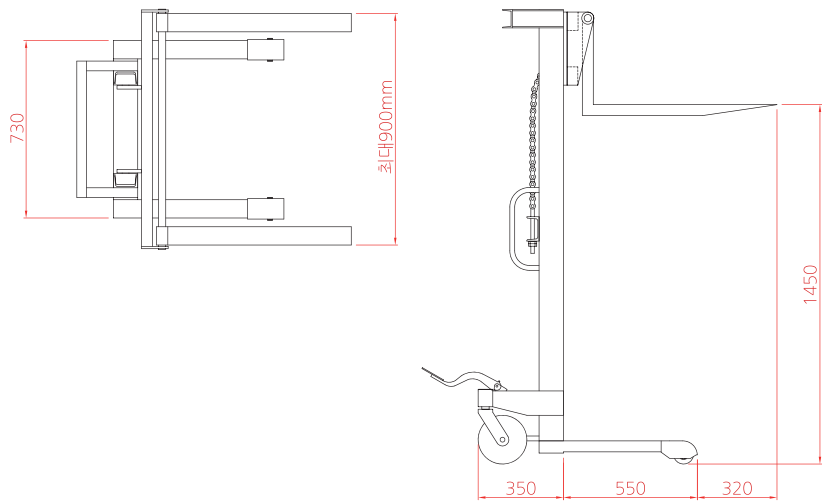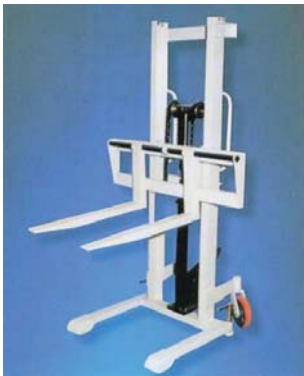

MODEL OSL-1E~3E



전동형 리프터

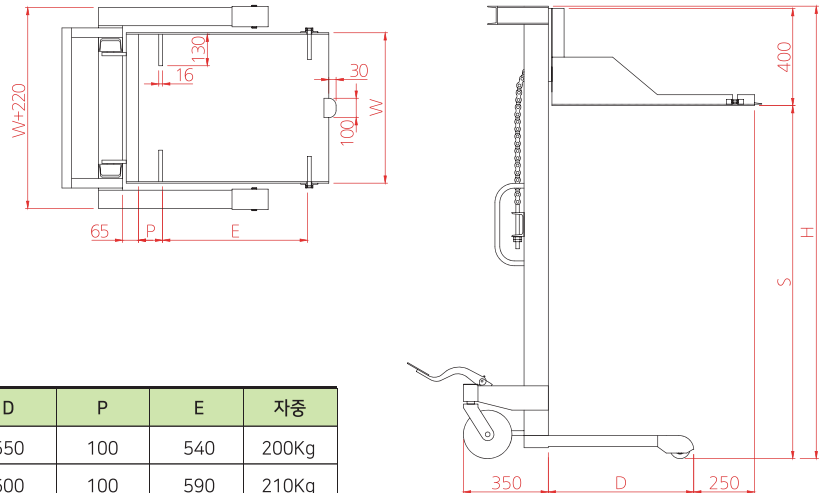

MODEL	W	H	S	D	P	E	자중
OSL-1E	510	1860	1450	550	100	540	200Kg
OSL-2E	620	1860	1450	600	100	590	210Kg
OSL-3E	730	1860	1450	650	100	640	230Kg



O-Sung Electric Machinery Co., LTD.

五星機電株式會社

Head Office & Factory :

136, Hantaemal-gil, Wollong-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea

TEL : (82-31)944-3521/3, (82-2)3143-2581

FAX : (82-31)944-3525, (82-2)3143-2582

Website : <http://www.osemco.com>

E-mail : ousung@chol.com

본사 / 공장:

경기도 파주시 월릉면 한태말길 136

TEL : (031)944-3521, (02)3143-2581

FAX : (031)944-3525, (02)3143-2582

Website : <http://www.osemco.com>

E-mail : ousung@chol.com

Catalog No. ACB-1905

※ 본 제품의 사양은 제품의 품질향상 목적으로 예고없이 변경될 수 있습니다.